


DN (mm)	H1 (mm)		
	KG	UR	UR DIN
160	351	X	351
200	374	374	374
250	399	399	399
315	428	428	428
400	471	X	X

TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
C250	80
D400	140

## POTRUBÍ PVC SN8, - ULOŽENÍ V ZEMI - ULOŽENÍ DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 150 mm

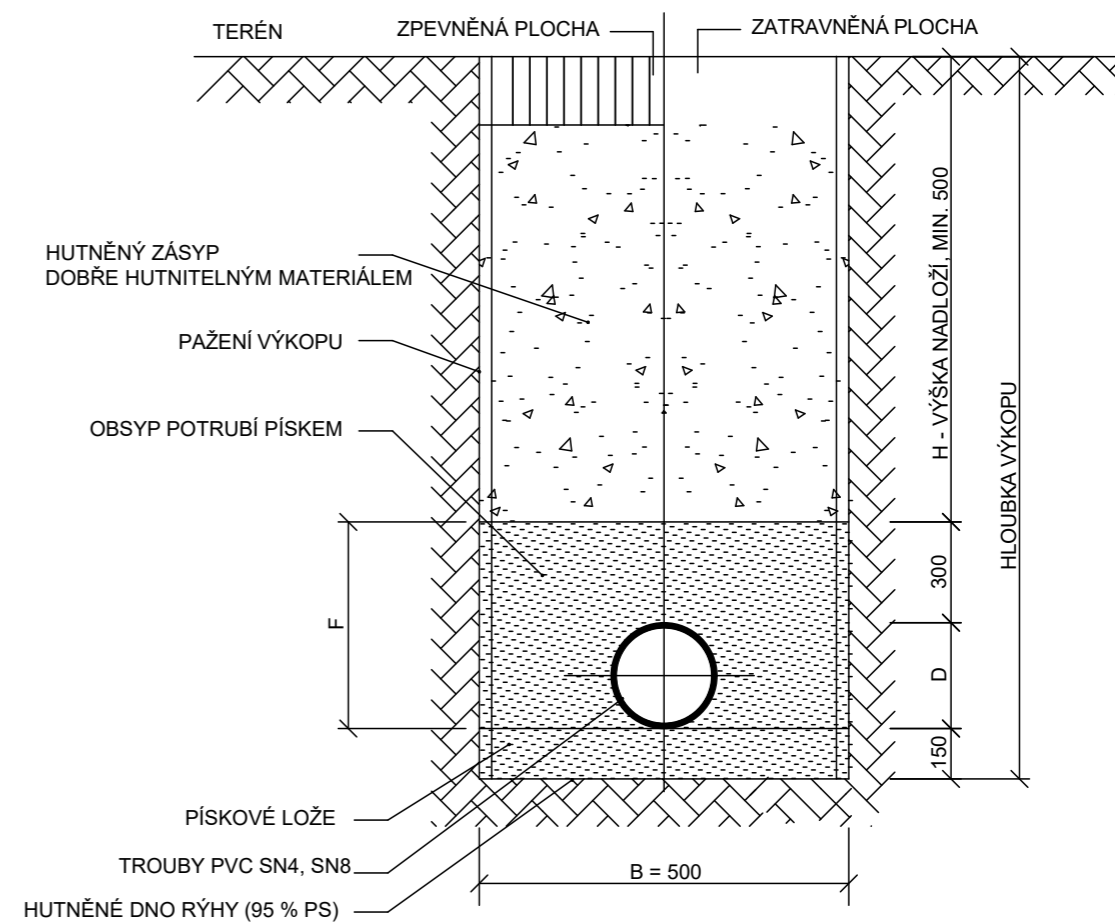

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	AUTORIZOVAL:	ING. IVO BABIŠ PROJEKCE A PROVÁDĚNÍ STAVEB K. SVOBODY 74 725 27 OSTRAVA-PLESNÁ IČO: 47161523		
Ing. Ivo Babiš	Ing. Ivo Babiš	Vladimír Vitek			
INVESTOR: Ivo Kiršner, Žaneta Kiršnerová, náměstí Antonie Bejdové 1795/4, 708 00 Ostrava-Poruba					
NÁZEV AKCE: <b>ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b> pro rodinný dům na parcele č. 1251, kat. úz. Olbramice			FORMÁT	A3	SADA
			DATUM	11/2020	
			STUPEŇ	DSP	
			Č. ZAKÁZKY	19/20	
Šachta a uložení potrubí			MĚŘÍTKO <b>1:10</b>	Č. VÝKRESU <b>D1.5</b>	